


โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 6 ตำบลสามตุ่ม
สายทางบ้านก้านนพยอม มหาสุรินทร์ถึงนานายชาญ
ทรัพย์สิน(ต่อจากโครงการเดิม)

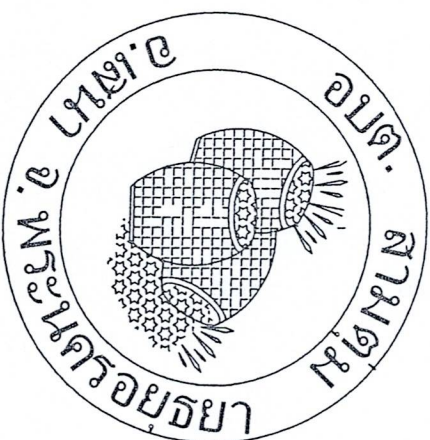

องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ส่วนโยธา

องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ศูนย์โครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 6 ตำบลสามัคคี
สายทางบ้านน้ำบ่อขอม ม.ห้วยน้ำเงิน อ.นาหมื่น จ.น่าน
ทรัพย์สิน (ต่อจากโครงการเดิม)

00000000

(2017)

សមាជិក (១) រដ្ឋបាលនាយករដ្ឋមន្ត្រី

Continued on p. 10

1979

14

ПОДЪЕМ

(M 19)

(เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่) ปณตยพ.ด.ด.ม.ค.

(นางชวัญชนก มาหาญใจ) นายก อบจ. ตายแล้ว

แผนที่สเกล 1:200



สหายทางบ้านนั้นพยายม มหาชีนใจถึงนา นายชา
ทรัพย์สิน (ต่อจากโครงการเดิม)

1.วัตถุประสงค์

ใช้ในการประเมินแบบแปลนในงานก่อสร้าง ขาดหายไป สะพาน ท่อลอดถนน ที่กักเก็บน้ำ เขื่อน และถนนวิภาวดี
คอมพิวเตอร์และเครื่องจักร เครื่องมือช่างขององค์การบริหารส่วนตำบล

2.ความหมาย

- คอมพิวเตอร์ หมายถึง วัสดุที่ประกอบขึ้นด้วยส่วนประกอบอุปกรณ์และวัสดุ เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
- คอมพิวเตอร์ หมายถึง วัสดุที่ประกอบขึ้นด้วยส่วนประกอบอุปกรณ์และวัสดุ เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

- คอมพิวเตอร์ หมายถึง วัสดุที่ประกอบขึ้นด้วยส่วนประกอบอุปกรณ์และวัสดุ เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

3.วัสดุและวัสดุ

3.1 ปูนซีเมนต์
- ปูนซีเมนต์ใช้ในการผสมคอนกรีตโครงสร้าง ใช้ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดธรรมดา ตาม ม.อ. 15 เล่ม 1 เช่น ทราย
ทรายพร เป็นต้น

3.2 ทราย
- ต้องเป็นทรายที่ผ่านการคัดกรองและไม่มีสิ่งสกปรก และต้องเป็นทรายที่ผ่านการคัดกรองเกินกว่า 0.50 มม.
- ทรายที่ใช้ในชั้นที่เชื่อมต่อกับผิวถนนโดยความชื้นหรือความชื้นที่มากเกินไป

3.3 หินกรวดหรือหินย้อย
- ต้องเป็นหินกรวดหรือหินย้อยที่มีความกว้าง หนึ่งฟุต ไม่ใหญ่กว่าขนาดที่วาง และขนาดที่วางต้องไม่เกิน 1/2 ของส่วนกว้างที่สุดของโครงสร้าง และมีความกว้างของช่องว่าง (Clear Space) ของเหล็ก
- ขนาดของหินกรวดหรือหินย้อยต้องไม่เกิน 40 %

ANGLE'S ABRASION TEST โดยมีความสึกหรบไม่เกิน 40 %

- ขนาดของหินกรวดหรือหินย้อยต้องไม่เกิน 40 %
- หินที่ใช้ในชั้นที่เชื่อมต่อกับผิวถนน โดยมีความกว้างของช่องว่าง (Clear Space) ของเหล็ก
- หินที่ใช้ในชั้นที่เชื่อมต่อกับผิวถนน โดยมีความกว้างของช่องว่าง (Clear Space) ของเหล็ก

3.4 น้ำ
- ต้องสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก และต้องเป็นน้ำที่ผ่านการกรองเกินกว่า 10 %
- ต้องสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก และต้องเป็นน้ำที่ผ่านการกรองเกินกว่า 10 %

4.1 ส่วนผสมคอนกรีต ประกอบด้วย ปูนซีเมนต์ ทราย หินหรือกรวดหรือหินย้อย นอกจากนี้ยังมีส่วนประกอบอื่น ๆ เช่น น้ำปูนเปือย หินหรือกรวดหรือหินย้อย

4.2 คอนกรีต
- คอนกรีตที่ใช้ในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน สะพาน ท่อลอดถนน เขื่อน และถนนวิภาวดี

ปูนซีเมนต์ 335 กก.
ทราย 779 กก.
หินหรือกรวด 1080 กก.
น้ำ 190 ลิตร

กรณีใช้คอนกรีตผสมเสร็จหรือคอนกรีตที่ผ่านการผสมเสร็จแล้ว ให้ใช้ส่วนผสมที่วางไว้ข้างต้นในการก่อสร้าง
4.2 การผสมปูนซีเมนต์หรือคอนกรีต โดยให้มีความแข็งแรงของคอนกรีตไม่น้อยกว่า 325 กก./ตร.ซม. ที่อายุ 28 วัน
และขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว คอนกรีตที่ผสมเสร็จแล้ว ต้องใช้ไม่น้อยกว่า 30 นาที

องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 6 ตำบลสามตุ่ม
สายทางบ้านกุ่มน้อย มหาลิขิตถึงถนนสาย
ทรัพย์สิน(ต่อจากโครงการเดิม)

ชื่อโครงการ

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้จัดทำ

4.3 วัสดุสำหรับงานที่ใช้ผสมคอนกรีตที่มีความชื้นและแห้งแตกต่างกันไปในการใช้งาน และมีความแข็งแรงแตกต่างกันไป

- ก. ความชื้น และแห้ง 7.5 - 15 ซม.
- ข. ความชื้น และแห้ง 5 - 15.5 ซม.
- ค. ความชื้น และแห้ง 2.5 - 10 ซม.
- ง. ความชื้น และแห้ง 5 - 7.5 ซม.
- จ. ความชื้น และแห้ง 2.5 - 7.5 ซม.

4.4 การทดสอบ

- การทดสอบความแข็งแรงของแบบแปลน การทดสอบความแข็งแรงของแบบแปลน การทดสอบความแข็งแรงของแบบแปลน การทดสอบความแข็งแรงของแบบแปลน

- การทดสอบความแข็งแรงของแบบแปลน การทดสอบความแข็งแรงของแบบแปลน การทดสอบความแข็งแรงของแบบแปลน การทดสอบความแข็งแรงของแบบแปลน

- การทดสอบความแข็งแรงของแบบแปลน การทดสอบความแข็งแรงของแบบแปลน การทดสอบความแข็งแรงของแบบแปลน การทดสอบความแข็งแรงของแบบแปลน

- การทดสอบความแข็งแรงของแบบแปลน การทดสอบความแข็งแรงของแบบแปลน การทดสอบความแข็งแรงของแบบแปลน การทดสอบความแข็งแรงของแบบแปลน

- การทดสอบความแข็งแรงของแบบแปลน การทดสอบความแข็งแรงของแบบแปลน การทดสอบความแข็งแรงของแบบแปลน การทดสอบความแข็งแรงของแบบแปลน

- การทดสอบความแข็งแรงของแบบแปลน การทดสอบความแข็งแรงของแบบแปลน การทดสอบความแข็งแรงของแบบแปลน การทดสอบความแข็งแรงของแบบแปลน

- การทดสอบความแข็งแรงของแบบแปลน การทดสอบความแข็งแรงของแบบแปลน การทดสอบความแข็งแรงของแบบแปลน การทดสอบความแข็งแรงของแบบแปลน

- การทดสอบความแข็งแรงของแบบแปลน การทดสอบความแข็งแรงของแบบแปลน การทดสอบความแข็งแรงของแบบแปลน การทดสอบความแข็งแรงของแบบแปลน

- การทดสอบความแข็งแรงของแบบแปลน การทดสอบความแข็งแรงของแบบแปลน การทดสอบความแข็งแรงของแบบแปลน การทดสอบความแข็งแรงของแบบแปลน

- การทดสอบความแข็งแรงของแบบแปลน การทดสอบความแข็งแรงของแบบแปลน การทดสอบความแข็งแรงของแบบแปลน การทดสอบความแข็งแรงของแบบแปลน

- การทดสอบความแข็งแรงของแบบแปลน การทดสอบความแข็งแรงของแบบแปลน การทดสอบความแข็งแรงของแบบแปลน การทดสอบความแข็งแรงของแบบแปลน

- การทดสอบความแข็งแรงของแบบแปลน การทดสอบความแข็งแรงของแบบแปลน การทดสอบความแข็งแรงของแบบแปลน การทดสอบความแข็งแรงของแบบแปลน

รายการประกอบแบบงานกริดและคอกกริดเสริมเหล็ก

5. เหล็กเสริมคอกกริด

5.1 ชุดเสริมเหล็กเสริม

- ต้องเป็นเหล็กเส้นเหนียว เป็นเหล็กในไม่เป็เสริมกรวย หรือมีน้ำหนักเป็นค่าเป็นค่าไม่คง ไม่มีการแยกตัว
- ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม มอก. 20 - 2544 และ 24 - 2524

5.2 การเชื่อมเหล็กเสริม

- เหล็กเสริมมีน้ำหนักเป็นค่าเป็นค่าไม่คง ไม่มีการแยกตัว มีค่าคงที่น้ำหนักและแยกจากกันไม่คง
- ไม่ใช่อายุ 30 มม.

5.3 การเชื่อมเหล็กเสริม

- ไม่เชื่อมเหล็กเสริมเป็นวงๆ ไม่เชื่อมเป็นเส้น
- ห้ามเชื่อมเหล็กเสริมในข้อต่อเหล็กเสริม
- การเชื่อมของปลายเหล็กเสริม ห้ามเชื่อมเหล็กเสริมในข้อต่อ 180 องศา ส่วนเหล็กเสริมข้อต่อ 90 องศา
- การเชื่อมเหล็กเสริม ถ้าในแบบรายละเอียดไม่ระบุให้ใช้วิธีเชื่อมแบบ 45 องศา ทั้งหมด

5.4 การเชื่อมเหล็กเสริม

- ห้ามเชื่อมเหล็กเสริมในคอกและพื้น ยกเว้นคอกและพื้นที่ยื่น ถ้าไม่ระบุให้ในแบบรายละเอียดให้ดูในคอกและพื้นนี้
- ก. เหล็กเสริมให้เชื่อมด้วยวิธีเชื่อม หรือเชื่อม
- ข. เหล็กเสริม ให้เชื่อมด้วยวิธีเชื่อมคอกและพื้น
- ค. ห้ามเชื่อมเหล็กเสริมในคอกและพื้น
- รอยต่อเหล็กเสริมให้เชื่อมด้วยวิธีเชื่อมคอกและพื้น และควรเชื่อมคอกและพื้น 1.00 เมตร
- หากไม่มีความจำเป็นจริงๆ ห้ามเชื่อม

- การเชื่อมเหล็กเสริมในคอกและพื้น ห้ามเชื่อมเหล็กเสริมในคอกและพื้นที่ยื่น ถ้าไม่ระบุให้ในแบบรายละเอียดให้ดูในคอกและพื้นนี้
- เหล็กเสริมให้เชื่อมด้วยวิธีเชื่อมคอกและพื้น
- ห้ามเชื่อมเหล็กเสริมในคอกและพื้น
- รอยต่อเหล็กเสริมให้เชื่อมด้วยวิธีเชื่อมคอกและพื้น และควรเชื่อมคอกและพื้น 1.00 เมตร
- หากไม่มีความจำเป็นจริงๆ ห้ามเชื่อม

องค์การบริหารส่วนตำบลสามต้น

ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 6 กิโลเมตร หมู่ 6 ตำบลสามต้น
สายทางบ้านก้านกล้วย-บ้านพยอม ม.พยอม อ.พยอม จ.พิจิตร

สำรวจ

เขียนแบบ

(นางสาวศุภมาส นามะรังสรรค์) ผู้ช่วยนายก อบจ.พิจิตร

ตรวจ

แบบแสดง

(นายสมชาย นามะรังสรรค์) นายก อบจ.พิจิตร

เห็นชอบ

อนุมัติ

(นางปริยา เลิศวิมล) นายก อบจ.พิจิตร

6 ความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- ผู้รับจ้างต้องจัดทำแบบรายละเอียดการก่อสร้างคอกและพื้น โดยต้องจัดทำแบบรายละเอียดการก่อสร้างคอกและพื้น
- ก่อนลงแบบในคอกและพื้น ผู้รับจ้างต้องจัดทำแบบรายละเอียดการก่อสร้างคอกและพื้น
- ใ้ถือว่ามีความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง โดยจะรับผิดชอบการก่อสร้างคอกและพื้น
- และหากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามแบบรายละเอียดการก่อสร้างคอกและพื้น

7 หมายเหตุ

- แบบแสดงนี้ ผลิตจากแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับใช้กับคอกและพื้นที่ยื่น ซึ่งออกแบบโดยกรมทางหลวงชนบท
- หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามแบบแสดงนี้ ผู้รับจ้างต้องจัดทำแบบรายละเอียดการก่อสร้างคอกและพื้น

หมายเหตุ

- ใ้ถือว่ามีความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง โดยจะรับผิดชอบการก่อสร้างคอกและพื้น
- และหากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามแบบรายละเอียดการก่อสร้างคอกและพื้น

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแบบรายละเอียดการก่อสร้างคอกและพื้น โดยต้องจัดทำแบบรายละเอียดการก่อสร้างคอกและพื้น

เอกสารแนบท้ายสัญญา
เลขที่..... ลงวันที่.....



М.В. ПЕРВУХИНА

1. ผู้รับจ้างต้องยื่นรายงานสารมาตรฐานปิกทีเป็นอุปกรณ์กับงานก่อสร้างหากเสียหายซ่อมแซมให้อยู่สภาพเดิมโดยเร็ว และผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้างเพิ่มไม่ได้ก่อนหากคอนกรีตให้ผู้รับจ้างต้องส่งหนังสือออกแบบส่วนผสมคอนกรีต concrete mix design หรือให้กรมทางหลวงชนบทเป็นผู้ออกแบบส่วนผสมคอนกรีตหรือมีการรับรอง
2. ผู้รับจ้างต้องจัดป้ายประชาสัมพันธ์การก่อสร้างป้ายจราจรชั่วคราวเพื่อป้องกันการกีดขวางในขณะก่อสร้าง
3. หากมีการปฏิบัติงานในเวลากลางคืนอาทิติดตั้งผู้รับจ้างต้องแจ้งต่อผู้ควบคุมงานและจัดเตรียมไฟแสงสว่างเพียงพอต่อการทำงานและไม่เป็นอันตรายต่อประชาชนที่สัญจร
4. ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบผิวจราจรเดิมออกและนำไปทิ้งนอกสถานที่
5. ผิวจราจรคอนกรีต ให้ใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีตตัวอย่างรูปลูกบาศก์ 15x15x15 ซม. อายุ 28 วันไม่น้อยกว่า 325 กก./ซม. ทดสอบโดยสำนักงานหลวงชนบทจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือสถาบันหน่วยงานรัฐที่เชื่อถือได้
- ค่าความชื้นแฉะของคอนกรีต (ระหว่าง 5-7.5 ซม. ต้องทดสอบทุกครั้งก่อนทำการเทคอนกรีตแต่ละครั้ง (ให้ผู้รับจ้างเตรียมเครื่องมือทดสอบไว้ที่สถานที่ก่อสร้าง)
6. เหล็กเสริมคอนกรีตให้ใช้เหล็กตะแกรง WIRE MESH SR 24 dia 4 มม. ขนาดตะแกรง 0.20x0.20 ม.
7. ในเส้นทางหินคลุก ทางเชื่อมสถานที่ราชการหรือเชื่อมถนนอื่นหรือทางเชื่อมเข้าบ้านหรือถนนส่วนบุคคลให้ทางเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็กให้เป็นไปตามสภาพและขนาดทางเชื่อมที่มีอยู่เดิม ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจะคิดค่าจ้างเพิ่มไม่ได้
8. อุดด้วยยางหยอดหรือแอสฟัลต์ผสมทราย
9. ให้ใช้น้ำยาบ่มคอนกรีตหรือกระสอบปูนน้ำบ่มผิวจราจร และบ่มตัวอย่างคอนกรีตไม่น้อยกว่า 28 วัน เพื่อทดสอบกำลังอัดประลัยของตัวอย่างคอนกรีต
10. บริเวณหน้าโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาให้ผู้รับจ้างจัดทำเครื่องหมายจราจร เช่น ทางม้าลาย และป้ายเตือนมาตราชูานฯ
11. บริเวณจุดสิ้นสุดโครงการทางเชื่อมกับทางเดิม(ถ้ามี)ต้องทำทางเชื่อมลาดบรรจบกับทางเดิมด้วยแอสฟัลท์ขนาดกว้าง 5.00 x 2.00 ม.
12. งานตีเส้นจราจร(ถ้ามี)ด้วยสีเทอร์โมพลาสติกให้เป็นไปตามมาตรฐานเครื่องหมายจราจร " ทถ.-3-110(1) - 110(4)
13. ในเส้นทาง อ่างอิง มาตรฐานวัสดุงานในหลทาง " มทพ.205-2545
14. ผิวจราจร "คอนกรีต" อ่างอิงมาตราชูานผิวจราจรแบบคอนกรีต " มทพ.217-2545
15. งานก่อสร้างผิวจราจร คสล. อ่างอิง แบบมาตราชูานการเสริมเหล็กและรอยต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก " ทถ.-2-202
13. แบบหรือรายการประกอบแบบหากไม่ได้รับเป็นอันอย่างอื่น
14. ให้ผู้รับจ้างตรวจสอบความหนาผิวจราจร ทุกๆ 50 เมตร หรือตามจุดพินิจของผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจสอบการจ้าง



องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม

ข้อใดเป็นการ

โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 6 ตำบลสามัคคี
สายทางบ้านก้านบพยอม ม.หาชัยไปถึงนายหาญ
ทรัพย์สืบ(ต่อจากโครงการเดิม)

5

นางสาวศุภณัฐา และแปลงปลั่ง) ผู้ช่วยนายช่างโยธา

မှ (အမည်)

666


๒๕๖๖-๒๕๖๗ (๒๕๖๖-๒๕๖๗)

រ៉ូម៉ាន


(นางปรา เจริญสกุล) ปลัดอบต.ตามคุ้ม
อ.เมืง

(นางปรา เจริญสกุล) ปลัดอบต.ตามคุ้ม
อ.เมืง

(นางปรา เจริญสกุล) ปลัดอบต.ตามคุ้ม
อ.เมืง

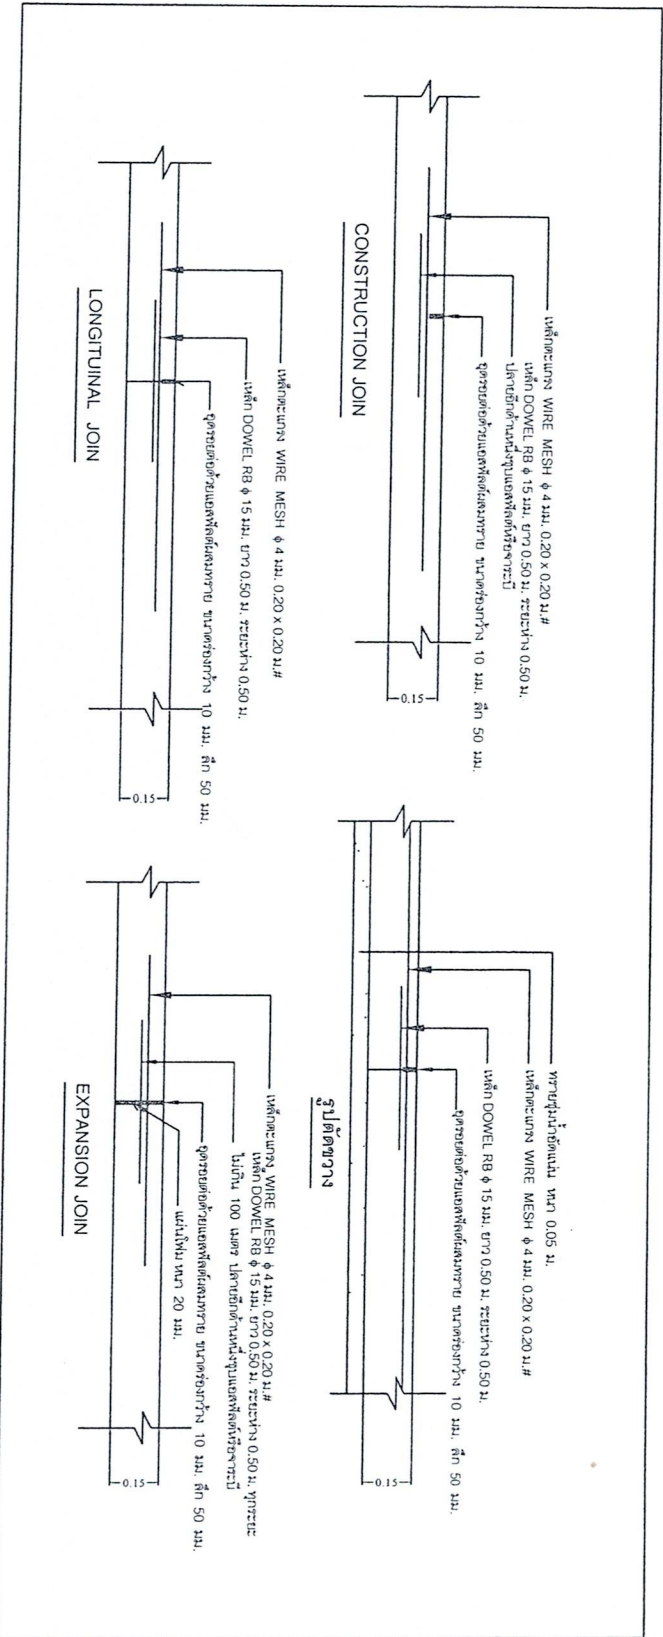


รูปตัดขวางถนน คสล.

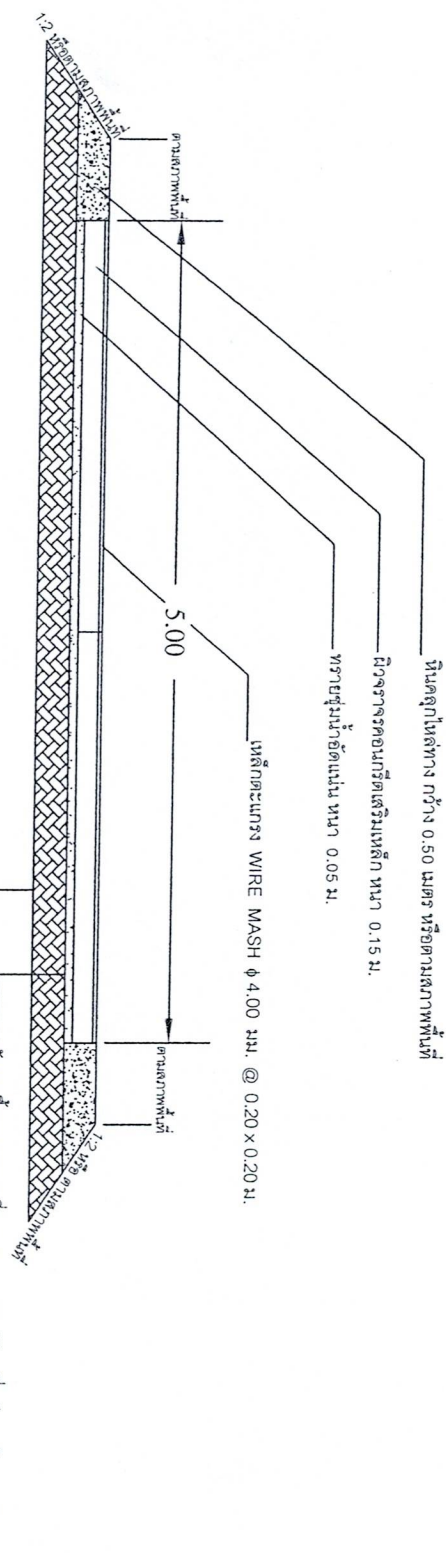

การปรับปรุงผิวหน้าถนนที่บริเวณนี้พบปัญหาการทรุดตัวของผิวจราจรเดิม ไม่ค่อยกว่า 95% modified asphalt

	องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 6 ตำบลสามตุ่ม สายทางบ้านกุ่มพยอม มหาลิโป่งถึงบ้านทรายขาว ทรัพย์สิน (ต่อจากโครงการเดิม)	ผู้ว่าราชการ นางสาวสายน้ำผึ้ง แสงเป็งปลั่ง ผู้ช่วยนายก อบ.อ.	นายช่าง (นายเชษฐพงษ์ จุฑะโกล) หัวหน้าสำนักงาน	นายช่าง (นายปรีชา เจริญสุข) นักเทคนิคการช่าง
--	---	--	---	--



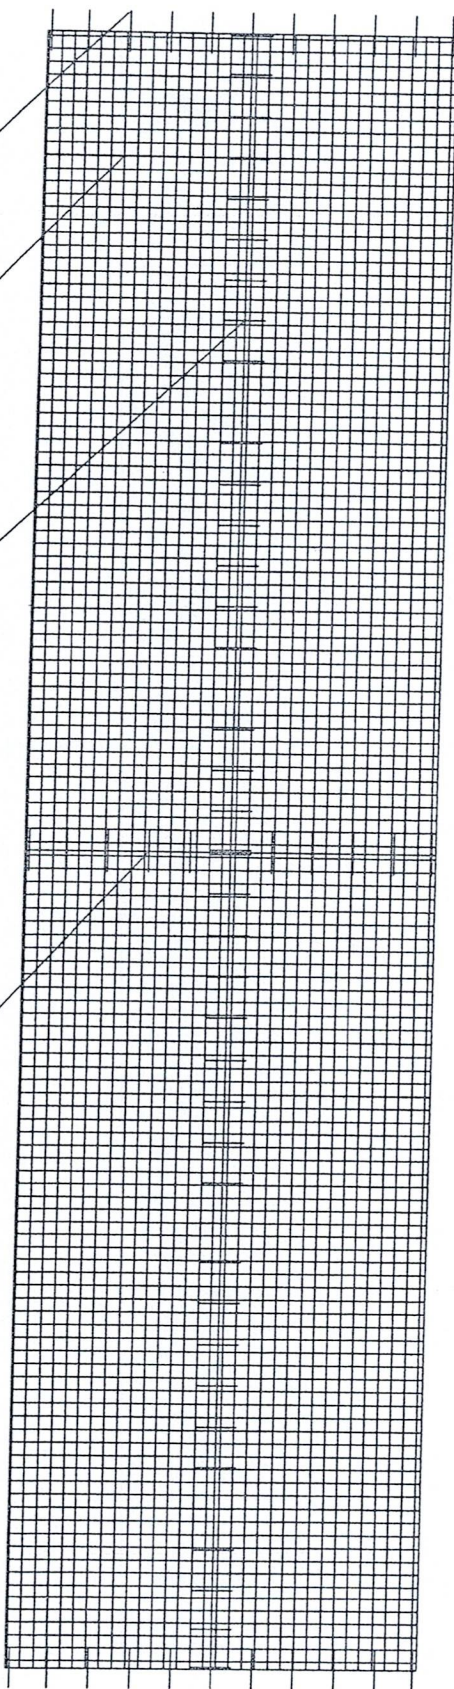


เหล็ก DOWEL RB f 15 มม. ยาว 0.50 ม. ระยะห่าง 0.50 ม.
 ระยะห่าง 0.60 ม. (LONGITUDINAL JION)
 เหล็กตะแกรง WIRE MESH f 4 มม. 0.20 x 0.20 ม.#
 เหล็ก DOWEL RB f 15 มม. ยาว 0.50 ม. ระยะห่าง 0.50 ม.
 ระยะห่าง 0.50 ม. ปลดข้อยึดด้านหนึ่งจุ่มแอสฟัลต์หรือจาระบี
 (CONSTRUCTION JION) (ดูแบบขยาย)
 ทุกระยะ 50 เซนติเมตร (EXPANSION JION) (ดูแบบขยาย)

แปลนการวางเหล็กเสริมและเหล็กตะแกรง


	องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 6 ตำบลสามตุ่ม สาขาท่างบ้านกับหนองม มท. ๖ ตำบลสามตุ่ม ทรัพย์สิน (ต่อจากโครงการเดิม)	ตำรวจ (นางสาวสายน้ำผึ้ง แสงเปล่งแสง) ผู้ช่วยนายช่างโยธา วิศวกร (นางสาวสายน้ำผึ้ง แสงเปล่งแสง) ผู้ช่วยนายช่างโยธา	ตำรวจ (นายทองหล่อ ทองเปล่งแสง) หัวหน้าสำนักงานโยธา วิศวกร (นายทองหล่อ ทองเปล่งแสง) หัวหน้าสำนักงานโยธา	อนุมัติ (นายทองหล่อ ทองเปล่งแสง) ปลัด อบต.สามตุ่ม (นายทองหล่อ ทองเปล่งแสง) ปลัด อบต.สามตุ่ม
	(นางสาวสายน้ำผึ้ง แสงเปล่งแสง) ผู้ช่วยนายช่างโยธา	(นายทองหล่อ ทองเปล่งแสง) หัวหน้าสำนักงานโยธา	(นายทองหล่อ ทองเปล่งแสง) ปลัด อบต.สามตุ่ม	

ฝ่ายโครงการ

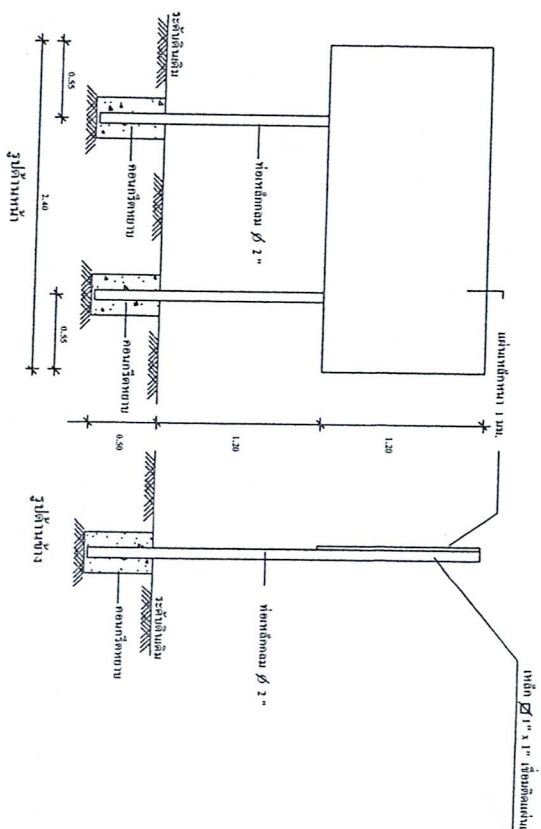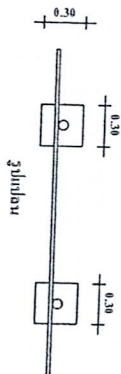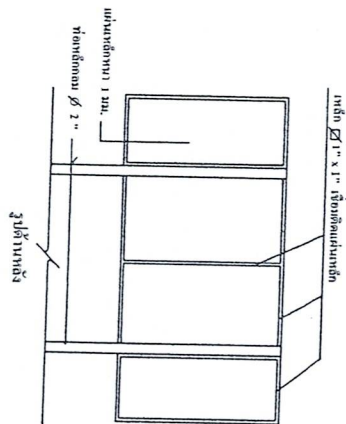

รายการประกอบ

1. เสา ขึ้นป้าทาเหล็กยาวทั้ง 2 ด้าน ใช้ตีกันขึ้น ก่อนทาสีจริงให้ทาอีทีกันก่อน 2 ถัง
2. ตัวหมึงยึดสีขาว
3. ขนบดตัวหมึงยึดให้หมดตามความเหมาะสม ข้อความตามแบบที่กำหนดให้
4. แผ่นเหล็ก ขนาด กว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร
5. ตามชุดที่ก่อสร้างบริหารด้วยตัวแบบต้น ก้าวแรก

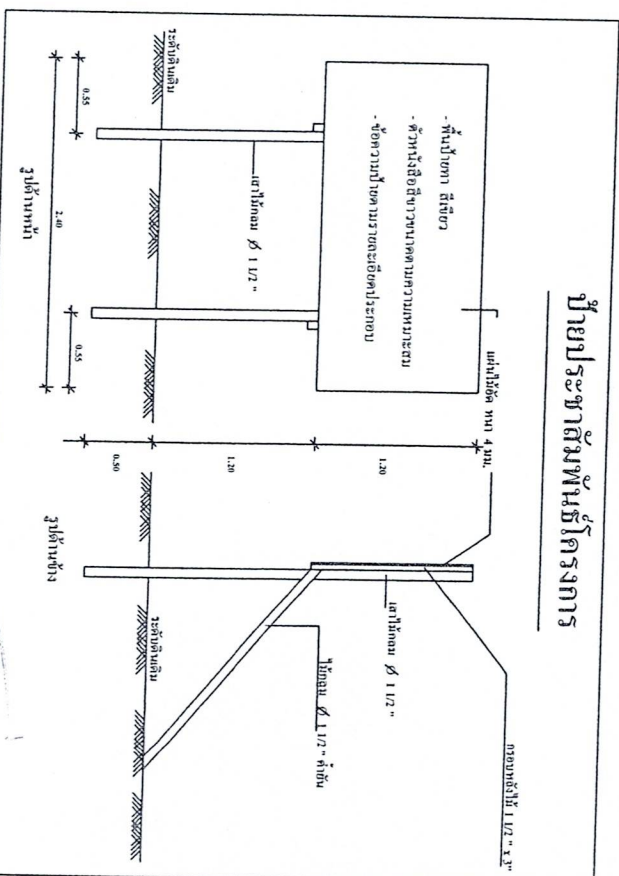

ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม

ชื่อโครงการ
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 6 ตำบลสามตุ่ม
สายทางบ้านกุ่มบ้านหนองหมากบือถึงบ้านทรายมูล
พริ้งพริ้ง(ต่อจากโครงการเดิม)

ผู้ว่าราชการ	ผู้ช่วยนายก อบจ.ยโสธร	นายก อบจ.ยโสธร	นายก อบจ.ยโสธร	นายก อบจ.ยโสธร
(นางสาวสายน้ำผึ้ง แสงแปง)	(นายสมชาย งามใส)	(นายสมชาย งามใส)	(นายสมชาย งามใส)	(นายสมชาย งามใส)
ผู้ว่าราชการ	ผู้ช่วยนายก อบจ.ยโสธร	นายก อบจ.ยโสธร	นายก อบจ.ยโสธร	นายก อบจ.ยโสธร
(นางสาวสายน้ำผึ้ง แสงแปง)	(นายสมชาย งามใส)	(นายสมชาย งามใส)	(นายสมชาย งามใส)	(นายสมชาย งามใส)
ผู้ว่าราชการ	ผู้ช่วยนายก อบจ.ยโสธร	นายก อบจ.ยโสธร	นายก อบจ.ยโสธร	นายก อบจ.ยโสธร
(นางสาวสายน้ำผึ้ง แสงแปง)	(นายสมชาย งามใส)	(นายสมชาย งามใส)	(นายสมชาย งามใส)	(นายสมชาย งามใส)

